

# EXCELLENCE

## KANAL SERVICE AG

Ringstrasse 9, CH - 4123 Allschwil, Tel. 061 481 99 66 , Fax. 061 481 42 67 e-mail: info@excellence-ag.ch

### Überdruckprüfung Rohr Methode: SIA 190 (2000)

Ausf. Firma: Excellence Kanalservice AG

Prüfer: Bozkurt

Ingenieurbüro:

Bauaufsicht:

Kunde: Blindenführhundeschule

Bauvorhaben: WAS-Grundleitung

Datum: 11.09.2012

Auftrags-Nr.: 6

Prüf-Nr.: 1

Straße: Markstallstrasse 6

Ort: 4123 Allschwil

Haltung: 01

Schacht oben: 03

Schacht unten: 02

Prüfvolumen: 0,3438 m<sup>3</sup>

Grundwasser: 0 m

Material: PVC


Rohrquerschnitt: Kreis normal

Ø Rohr: 120 mm

Länge: 30,40 m

Name: Haltung 1

Baujahr: unbekannt

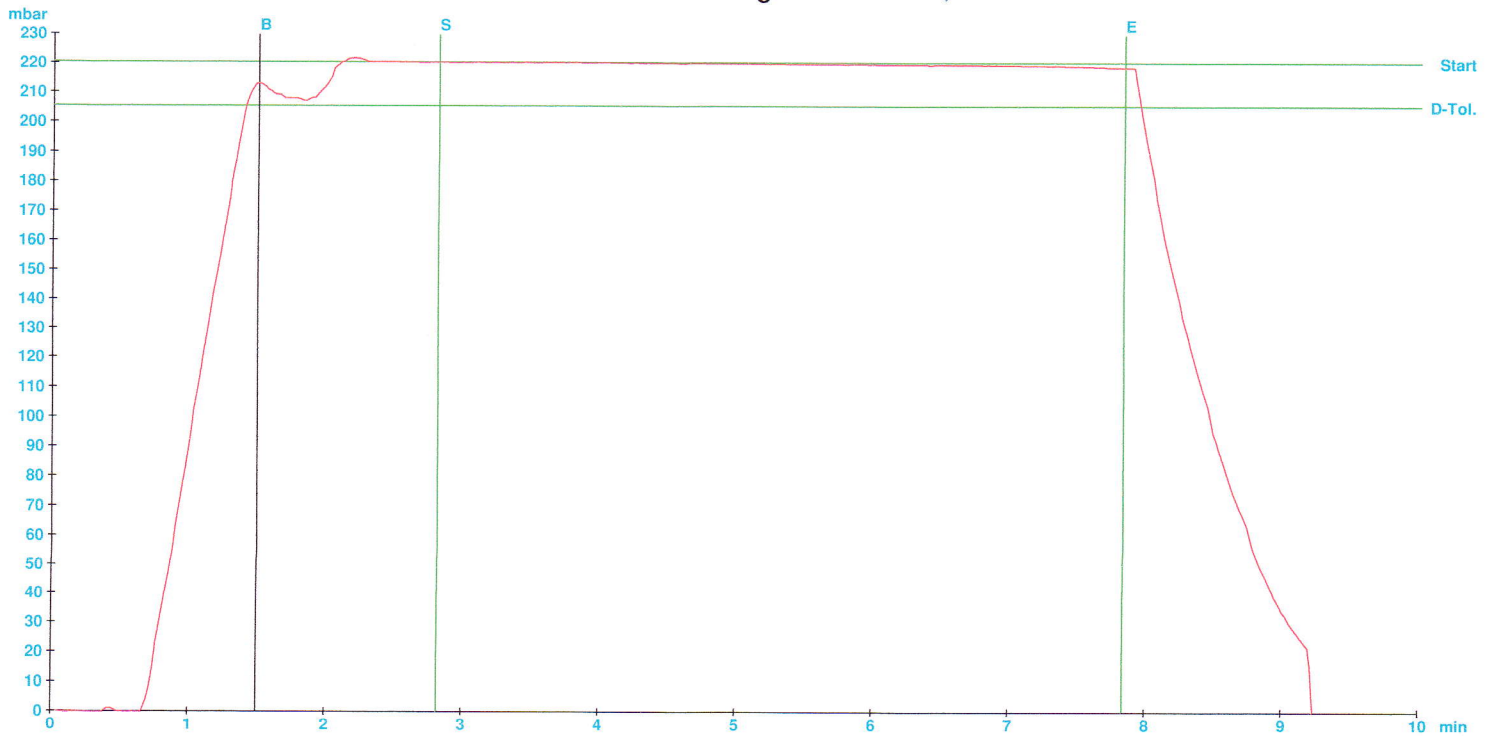

Anmerkung:

Soll-Messdruck: 220,4 mbar  
Anfangsdruck: 220,4 mbar  
Enddruck: 218,8 mbar  
Druckdifferenz: -1,6 mbar  
Toleranz: -15,0 mbar

Beruhigung: 00:01:19  
Messanfang: 15:55:56  
Messende: 16:00:57  
Messdauer: 00:05:01  
Soll-Messdauer: 00:05:00  
Prüfergebnis: **Prüfkriterium erfüllt**

Prüfer: DIXIE 2.25.6

Bauaufsicht:

Auftraggeber:

www.excellence-ag.ch

